



Заказчик: _____

Факс: _____ e-mail: _____


Опросный лист для подбора фирменной системы вертикального дымоотведения для настенных конденсационных котлов Logamax plus GB112/GB162

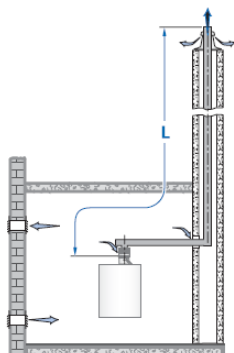


GA
забор воздуха из помещения

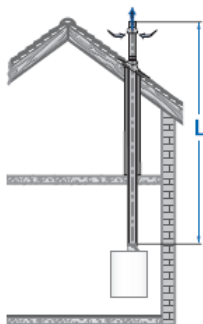


DO
концентрическая труба, забор воздуха снаружи

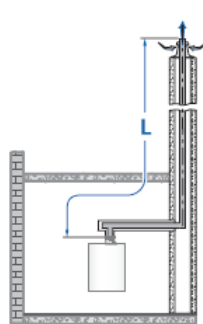


GA-K
забор воздуха из канала

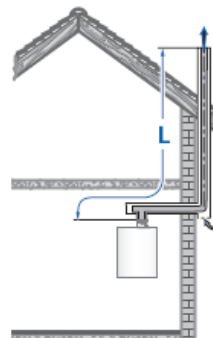

GAF-K
по фасаду, забор воздуха снаружи

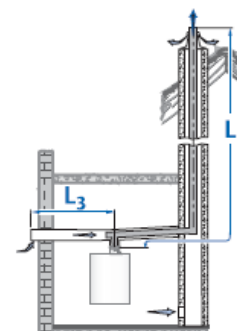

GAL-K
в канале, забор воздуха снаружи

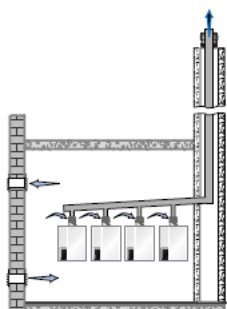

Система каскадного дымоотведения
забор воздуха из помещения

Тип системы дымоотведения _____

Тип и мощность котла Logamax plus GB _____ - _____ кВт

Кол-во котлов (для каскадной системы дымоотведения) _____ шт.

Длина дымовой трубы L = _____ м.

Высота дымовой трубы H = _____ м (от патрубка котла до верха дымовой трубы).

Тип и количество дополнительных отводов:

- концентрический 87° _____ шт. - одностенный 87° _____ шт.
- 45° _____ шт. 45° _____ шт.
- 30° _____ шт. 30° _____ шт.
- 15° _____ шт. 15° _____ шт.

- концентрический со смотровым люком 87° _____ шт.

Примечания:
